



専決処分の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	相手方負担額(円)	負担内容	備考
令和5年2月13日	午前11時00分頃	柳川1丁目3-25	2,865,951	エレベーター修繕費 3,184,390円のうち 2,865,951円	専決処分年月日 令和8年1月29日
概要	東北電力ネットワーク(株)が電気室及び住戸内のメーター交換作業を行うにあたり、電気室の主電源盤扉に貼られている注意書きを確認せず、指定管理者に事前連絡しないままに施設全体の主電源ブレーカーを落としたため、揚水ポンプの非常用電源が発動し、あふれた水による浸水でエレベーターが水損した事故				

発生場所: 市営住宅ベイサイド柳川

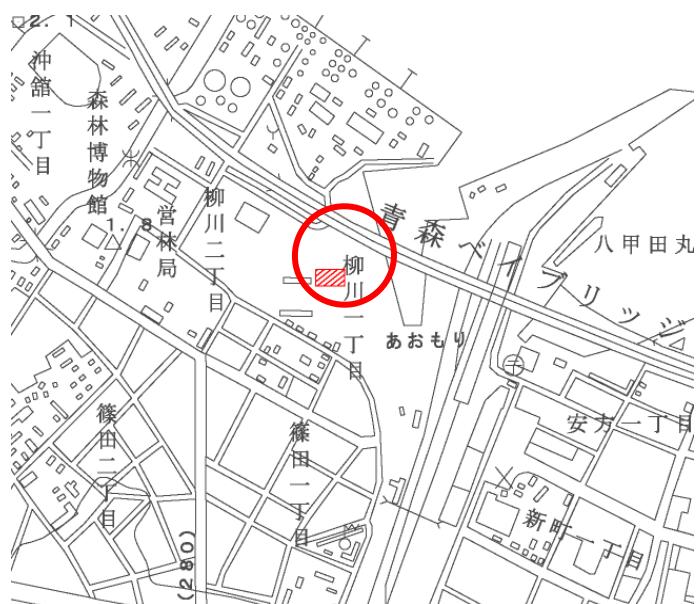

エレベーター

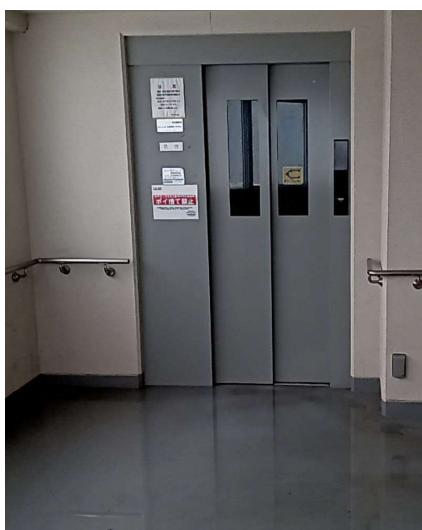

11階共用廊下浸水



主電源盤の注意書き

